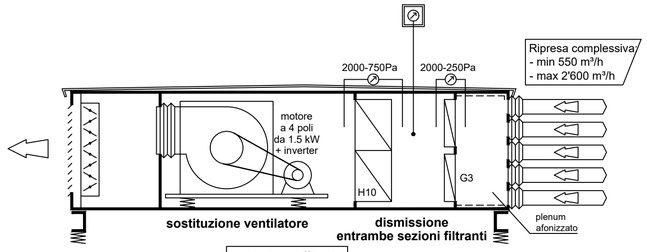

cassa ventilante "stabulari" da 2'600 m³/h

esistente

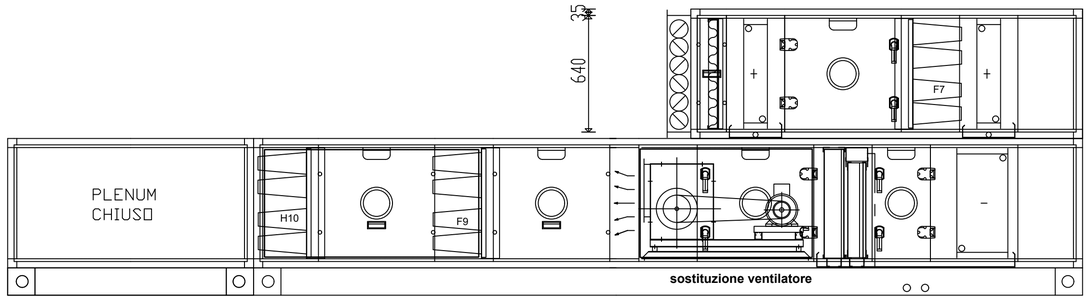

dismissione plenum e batterie post

dismissione filtri assoluti

unità di trattamento aria "stabulari" da 2'100 m³/h

sostituzione batteria fredda e sezione umidificazione

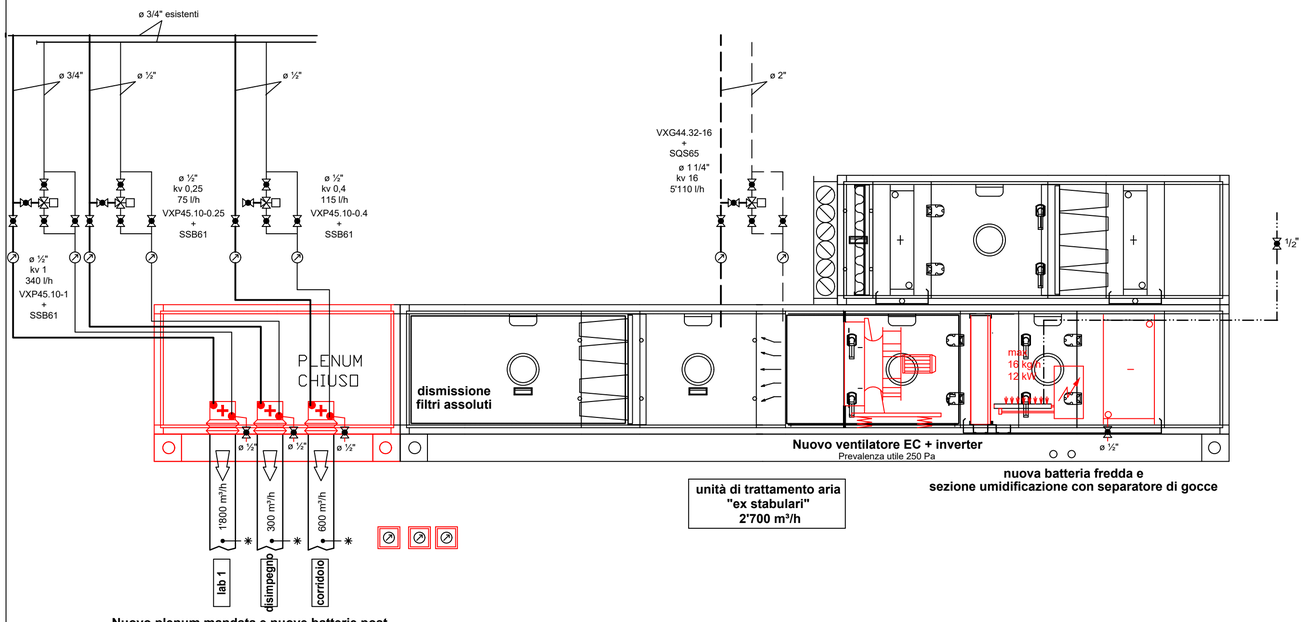

unità di trattamento aria "ex stabulari" 2'700 m³/h

nuova batteria fredda e sezione umidificazione con separatore di gocce

Nuovo plenum mandata e nuove batterie post

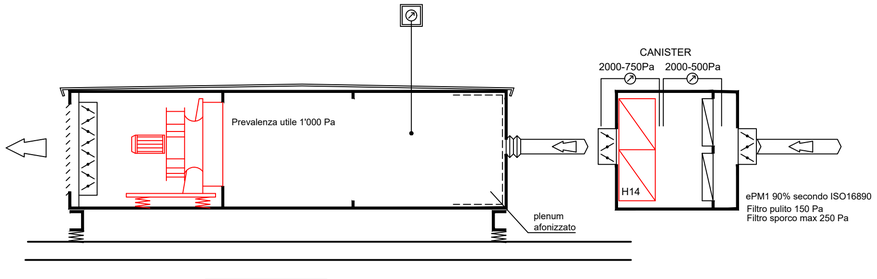

cassa ventilante "laboratori" da 3'000 m³/h

cassa ventilante di recupero; nuovo ventilatore EC + inverter

LEGENDA

- valvola a sfera con attacchi filettati
- saracinesca
- valvola di taratura e bilanciamento
- valvola a 3 vie di regolazione
- valvola a sfera a 3 vie di commutazione
- valvola di ritegno a disco
- raccoglitore di impurità
- termometro con bulbo ad immersione
- valvola di sicurezza
- giunto antivibrante per tubazione
- valvola di by-pass differenziale
- vaso di espansione chiuso
- giunto antivibrante per canalizzazione
- serranda ad alette contrapposte
- manometro, sifone e valvola con appendice per l'applicazione dello strumento di controllo
- barilotto di raccolta e sfogo aria
- elettropompa
- imbuto
- andata e ritorno acqua calda riscaldamento
- andata e ritorno acqua refrigerata
- acqua fredda
- termometri per aria con capillare
- manometro differenziale per aria

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. BERGAMO
DOTTORE INGEGNERE MARTA MASCHERONI ALBO N. 2022

Mascheroni e Associati S.r.l.
SOCIETA' D'INGEGNERIA
24122 BERGAMO-Via Baschenis n° 10-Tel. 035/213249
Fax. 035/235823 posta@mascheronieassociati.it

data	12.12.2023
agg.	
	tutti i diritti d'autore riservati

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

SEDE DI LODI

Nuovi laboratori ex zona stabulari
Progetto Esecutivo

Impianto di climatizzazione
Schema funzionale

TAV.

2C

disegnatore

scala -:--