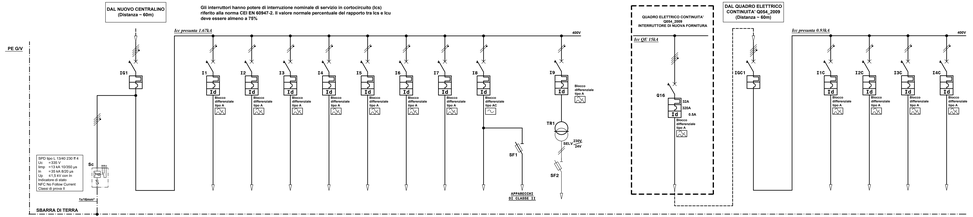
DAL NUOVO CENTRALINO
(Distanza ~ 60m)
Gli interruttori hanno potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito (Ics) riferito alla norma CEI EN 60947-2. Il valore normale percentuale del rapporto tra Ics e Icu deve essere almeno a 75%
PE G/V
400V
Ev presunta 2.6 Ka
SG
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
Sezionatore Sez. A
Blocco differenziale Sez. A
Blocco differenziale Sez. AC
Blocco differenziale Sez. A
Blocco differenziale Sez. A
TR1
400 V / 24V
SF1
SF2
APPARECCHI DI CLASSE II
SPD Iscv 1.12kO 230 P.f. Ipv 1.5kA Imax 12.5kA Up 1.5kV Ifi 0.5 Ipv Ifs 4.5 kV Iscv Ipv Ifi Ifs Short Circuit Current Class of prove II
Sc
Scintillatore
SBARRA DI TERRA
Sezione 1 mm2 - 2 mm2 - 2 mm2 - 2